

checklist porte tagliafuoco


LE TUE PORTE TAGLIAFUOCO SONO IN SICUREZZA?

DOTAZIONE DELLA PORTA

- La maniglia della porta è lenta o mancante?
- Le viti di fissaggio sono tutte presenti e ben strette?
- La maniglia funziona in modo fluido e ritorna liberamente in posizione orizzontale dopo l'utilizzo?
- Se si tratta di una porta posizionata su una via di fuga, la porta si apre verso l'esterno e senza chiave?

CERNIERE

- Le cerniere sono fissate con tutte le viti montate saldamente?
- Le cerniere sono prive di frammenti metallici e perdite d'olio che potrebbero essere segni di usura?
- Le cerniere sono marcate con un marchio CE?

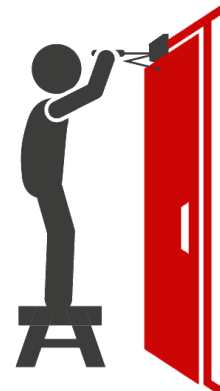

SERRATURE

- L'anta è fissata saldamente e funziona correttamente?
- Lo scrocco tiene saldamente in posizione chiusa la porta senza sbattere?
- Lo scrocco e il catenaccio entrano completamente nella contropiastra?
- Sono presenti depositi di polvere metallica sullo scrocco o sulla contropiastra?

CHIUDIPIORTA

- La porta si chiude e si chiude completamente utilizzando il proprio dispositivo di chiusura automatica?
- Apri la porta a 5° o 75 mm. Si chiude e si aggancia il fermo?
- Il chiudiporta è montato correttamente sulla porta e sul telaio?
- Il chiudiporta è esente da danni e non perde olio?
- Se sbloccato, il chiudiporta mantiene la porta in linea con il telaio e la guarnizione?



DISPOSITIVI DI BLOCCO


- Il dispositivo di blocco funziona correttamente? Sblocca la porta quando l'allarme antincendio è attivato?
- Occorre sempre assicurarsi che i dispositivi di blocco della porta non provochino uno sforzo della porta sul suo dispositivo di chiusura.

SEGNALETICA

- E' presente su entrambi i lati della porta il cartello: "Porta antincendio. Lasciare chiusa".
- Su tutte le porte dotate di meccanismi di apertura automatici collegati al sistema di allarme antincendio è presente il cartello: "Porta antincendio automatica. Lasciare libero il passaggio"?
- Su tutte le porte non dotate di meccanismi automatici di apertura, ad esempio porte di accesso ad ambienti di servizio (sgombraroba, spogliatoi, ecc.) è presente il cartello: "Porta antincendio, mantenere chiusa a chiave"?

MANIGLIONI ANTIPANICO

- Il maniglione antipanico / di emergenza funziona correttamente?
- Tutte le uscite sono libere da vincoli o impedimenti alla fuga?
- I fissaggi del dispositivo di comando, i bulloni e gli incontri sono ben fissati?

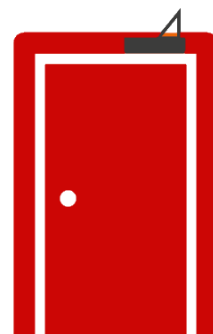

GUARNIZIONI

- Le guarnizioni antifumo sono in buone condizioni, integre e non danneggiate?
- Le guarnizioni sono continue intorno al telaio e all'anta?
- Le guarnizioni sono ben fissate all'interno dell'intelaiatura del telaio o dell'anta?

scopri di più sui
nostri chiudiporta

